

Gemeente Lochem  
T.a.v. het College van B&W  
Postbus 17  
7240 AA LOCHEM

Postbus 234  
7300 AE Apeldoorn  
Europaweg 79  
7336 AK Apeldoorn  
Tel. 055-548 3000  
brandweer@vnog.nl  
www.vnog.nl

Datum :  
Uw brief van : 5 juli 2016  
Ons kenmerk : 16-31114/16-045462  
Onderwerp : Verzoek om advies omgevingsvergunning  
Kwinkweerd 12 te Lochem, For Farmers Lochem  
In afschrift aan : Omgevingsdienst Achterhoek t.a.v. dhr.  
Halfman  
Brandweer IJsselstreek t.a.v. dhr. ten Raa  
Behandeld door : J.W. van Gortel / secundus V. Verburg

Geacht college,

U heeft mij op 5 juli 2016 gevraagd te adviseren over de komst van een Biomassa-energiecentrale (BMEC) bij ForFarmers in Lochem. U wilt weten of deze verandering past binnen de vigerende wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen verkleint u de kans op calamiteiten, of – als er zich toch een ongeluk voordoet – beperkt u de gevolgen.

De GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) is als onderdeel van de veiligheidsregio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (Wvr, art. 1). De GHOR inventariseert de risico's van rampen en crises en adviseert gevraagd en ongevraagd het bevoegd gezag hierover (Wvr, art. 10 en 14).

Ook de GHOR heeft deze adviesaanvraag bekeken en beoordeeld, en waar mogelijk risico reducerende maatregelen geadviseerd.

### **Advies over Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)**

Uw voornemen past binnen de normen van de Bevi. Externe veiligheid speelt geen grote rol bij deze ontwikkeling.

### **Algemene veiligheid**

#### *Bereikbaarheid/bluswatervoorzieningen*

ForFarmers is goed bereikbaar. De bluswatervoorzieningen in de omgeving zijn op orde.


Het terrein van ForFarmers valt binnen het bereik van de zogenaamde WAS-palen (het alarmsignaal van de eerste maandag van de maand).

### *LPG tankstation*

Het terrein van ForFarmers valt buiten het wettelijke invloedsgebied (100% letaliteit) van het LPG tankstation (Kwinkweerd 19). Echter valt het terrein wel binnen het effectgebied van het LPG tankstation.

### *Hogedruk aardgasbuisleiding*

Er ligt een hogedruk aardgasbuisleiding (6 inch, 40 bar) aan de andere zijde van het Twentekanaal ter hoogte van de Hanzeweg. Deze ligt op ongeveer 200 meter van het terrein van ForFarmers. De effectafstand waarbij nog gewonden kunnen vallen ligt op ongeveer 70 meter. De aardgasbuisleiding is dus niet van invloed op het plan

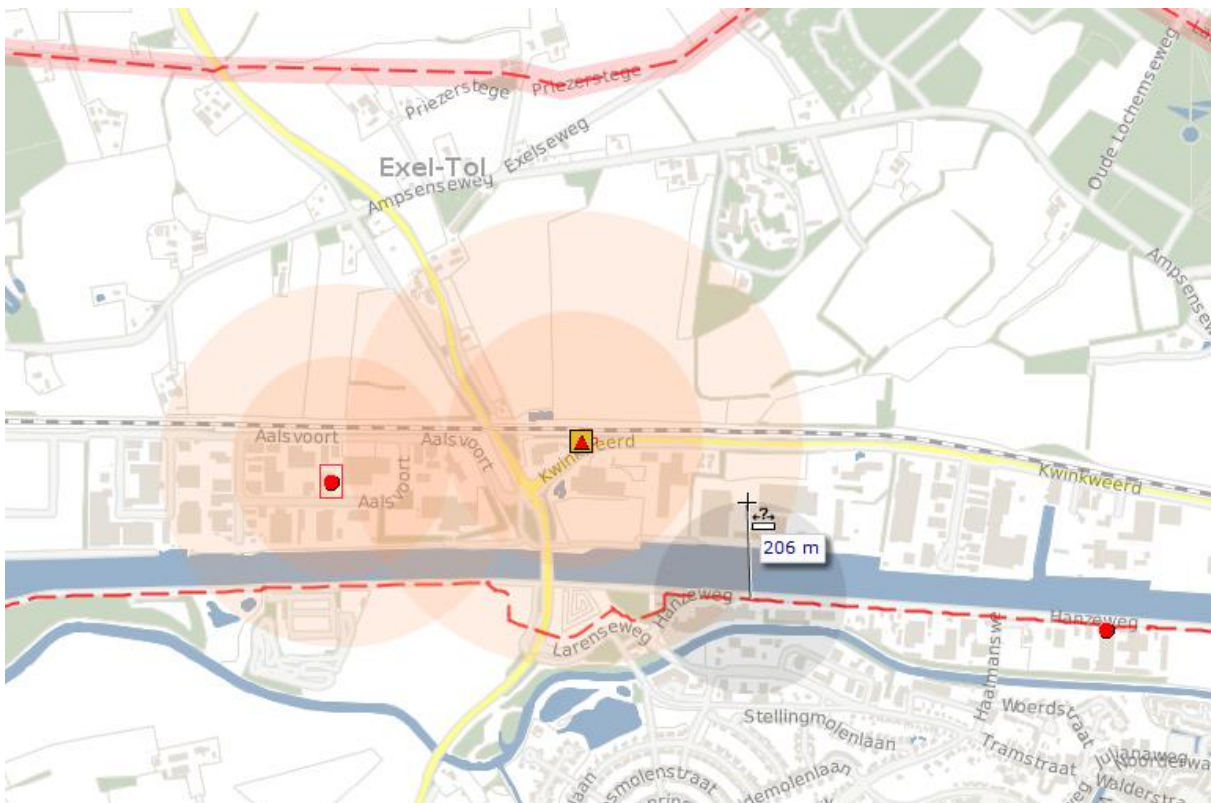

### **Advies algemene veiligheid**

Ik adviseer u om ForFarmers op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van een LPG tankstation in de nabijheid van het bedrijf. Zij kunnen dan in hun ontruimingsplan opnemen hoe te handelen bij een calamiteit bij het LPG tankstation.

Tevens vraagt de GHOR aan u of u aan ForFarmers wil adviseren om een AED te plaatsen. Als op een goed bereikbare locatie (bijvoorbeeld op een buitenmuur) een AED wordt geplaatst, kan in het geval van een hartaanval direct eerste hulp worden verleend. Daarnaast adviseert de GHOR, in verband met aanrijtijden van ambulances, dat u het project 'Hartveilig Wonen' bij ForFarmers onder de aandacht brengt. Dit is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers opgeroepen kunnen worden om iemand te reanimeren (indien mogelijk met AED), in afwachting van een ambulance. Deelname aan dit project kan de zelfredzaamheid van de aanwezige personen op het terrein vergroten.

### *Opslag natronloog*

In de toegestuurde stukken wordt vermeld dat er natronloog wordt opgeslagen. Natronloog dient conform de PGS 15 opgeslagen te worden.

### *Bouwkundige schouw*

Dit advies is gegeven naar aanleiding van een verzoek tot omgevingsvergunning deelactiviteit milieu.

Er is ook een eerste bouwkundige schouw gedaan door mij gedaan. Uit de toegestuurde stukken blijkt dat de zuidgevel/rechtergevel naar het inkoopstation een WBDBO dient te bezitten van 30 minuten. Uit de aanvraag wordt niet duidelijk hoe de scheiding gerealiseerd gaat worden. Graag ontvangt team Risicobeheersing/OIV van brandweer IJsselstreek extra informatie over deze brandscheiding.

Voor een volledige bouwkundige toets van het plan verzoek ik u contact op te nemen met de afdeling risicobeheersing van brandweer IJsselstreek.

### **Tot slot**

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u overleggen? Bel of mail dan gerust met Jan Willem van Gortel (06-53650103, [j.vangortel@vnog.nl](mailto:j.vangortel@vnog.nl)). Fijn als u ons laat weten wat u doet of gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,

drs. M.C.M. Mulder  
Teamleider Risico&Regie