

- REKWO:**
- beton
  - prefab beton
  - kalzandsteen
  - woningsschade wand: meestal 20mm, 60mm vdbdo / o dB(A)
  - voortrand spr dilatie gebouw: 60 mm isolatie, met isolatie met isolatie, of gipsplaat
  - metalewerk
  - gbo binnemwand
  - isolatie
- opstelplaats wasmachine/droger  
opstelplaats koelkast/schoofkast  
hemelwaterafvoer  
zeefsluitende deur  
60 min. brandwerend (conform NEN 6063)  
30 min. brandwerend (conform NEN 6063)  
woningsschade wanden: 20mm vdbdo / o dB(A)  
vloeren: 4-20mm (30 mm afw.)  
centrale voorziening: kast  
hoofdmotor elektr  
centrale antenne installatie/richting kast  
telecom ineenkast  
draagbaar blusmiddel  
warmte terugwin-unit  
individuele warmtepomp  
meterkast  
woning entree aanduiding  
pv panel  
lucht warmtepomp  
ontluchting standleiding  
ventilatie unit - liffschacht  
ventilatie rooster

- Rookmelders plaatsing en inrichting volgens NEN 2535 per woning in vluchtroute
- Noodverlichting: binnen 15 seconden ten minste 1 lux gespecificeerd en voor Lflood wordt voorzien van noodverlichting conf. rapport Nieman
- Brandwerendheid hoofdplaatconstructie: 120 min brandwerendheid vloeren/vloeren/trappen: 30 min
- vdbdo naar schachten 60 minuten vdb
- Rc-waarden volgens rapport Nieman
- Lichte- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendig en uitwendig: schadeconstructies conform app-bekentmaking Nieman, met forfaitaire waarde voor gips
- bluswatervoorzieningen conform rapport Nieman
- elektrika volgens nen 1010: richtlijn en berekeningen volgens nen 3115 zie tekening installateur
- Noodverlichting: binnen 15 seconden ten minste 1 lux gespecificeerd en voor Lflood wordt voorzien van noodverlichting conf. rapport Nieman
- brandwerendheid hoofdplaatconstructie: 120 min brandwerendheid vloeren/vloeren/trappen: 30 min
- vdbdo naar schachten 60 minuten vdb
- Rc-waarden volgens rapport Nieman
- brand wdbdo volgens rapport Nieman
- trappen hoofdtrappenhuis: o=18,5mm (zie BB tabel 2.33)
- vluchtrampen: o=18,5mm (zie BB tabel 2.33)
- vloeren vloerplaatconstructies waaraan onderkant < 80 mm, i.o.v. b.k. aangegeven vloer, vloer, doordat zij te worden uitgevoerd
- geluidswaarde tussen ruimten conform eenen artikel 2.17 BB
- wering van ratten en muizen conform bouwbesluit
- positie en aantal noodoverstapen: n.t.b. i.o.m. constructeur

- a. Algemeen:
- Euklasse D en binnen het gebouw D2 (de Euklasse bepaald conform NEN 1000-1)
  - Vloeren, trappen en hellingsvlakken Euklasse D1 en binnen het gebouw D1 (de Euklasse bepaald conform NEN 1000-1)
  - Vloeren, trappen en hellingsvlakken Euklasse D1 en binnen het gebouw D1 (de Euklasse bepaald conform NEN 1000-1)
  - Vloeren, trappen en hellingsvlakken Euklasse D1 en binnen het gebouw D1 (de Euklasse bepaald conform NEN 1000-1)
- b. Alle extra beschermde vluchtroutes (trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeerstruiken):
- Euklasse B en binnen het gebouw B2 (bepaald conform NEN 1000-1)
  - Vloeren, trappen en hellingsvlakken Euklasse B1 en binnen het gebouw B1 (de Euklasse bepaald conform NEN 1000-1)
- c. Alle gesloten buitengevels, m.u.v. deuren, ramen, luiken:
- tot een hoogte van 2,5 m meetniveau Euklasse B
  - boven een hoogte van 2,5 m meetniveau Euklasse B (in verband met toepassing NEN 6068 bepaling weerstand tegen brandvering)
- d. Alle schachten, kolere en kanalen die groter zijn dan 0,25 m², en voeten langs meerdere (vrij)brandcompartimenten, en niet alleen zijn gelegen in en bestemd voor toelaten en afvoeren:
- brandwerende Euklasse A2 over een diepte van 0,25 m
  - Uitvoering voor het materiaal van een constructie- of isolatiemateriaal daartussen

- Op het voorgaande (a-d) is een uitzondering toegevoegd voor ten hoogste 5% van de oppervlakte van elke afzonderlijke ruimte:
- a. Binnenshuis dat niet brandgevaarlijk conform NEN 6063
  - b. Rookgasafvoerconstructies niet aanwezig: gebouw wordt vermeld met de afvoer
  - c. Binnenshuis liffschachten B2 bepaald volgens NEN 1000-1
  - d. Permanente vuurkast trappenhuis (inclusief 20% vdbdo) (bepaald conform NEN 1000-1)
  - e. Deuren, ramen, luiken en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een schadeconstructie van niet brandgevaarlijk materiaal die volgens NEN 1000-1 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 1000-1 bepaalde weerstand die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2.

- REST  
PAPIER  
PLASTIC  
GLAS  
GFT

- Project:**
- De Sloop - Blok M
  - te Diemen
  - Opdrachtgever:
  - DID
  - 1100 / A0
  - 22.02.2019
  - Tekening: OV
  - plattegronden




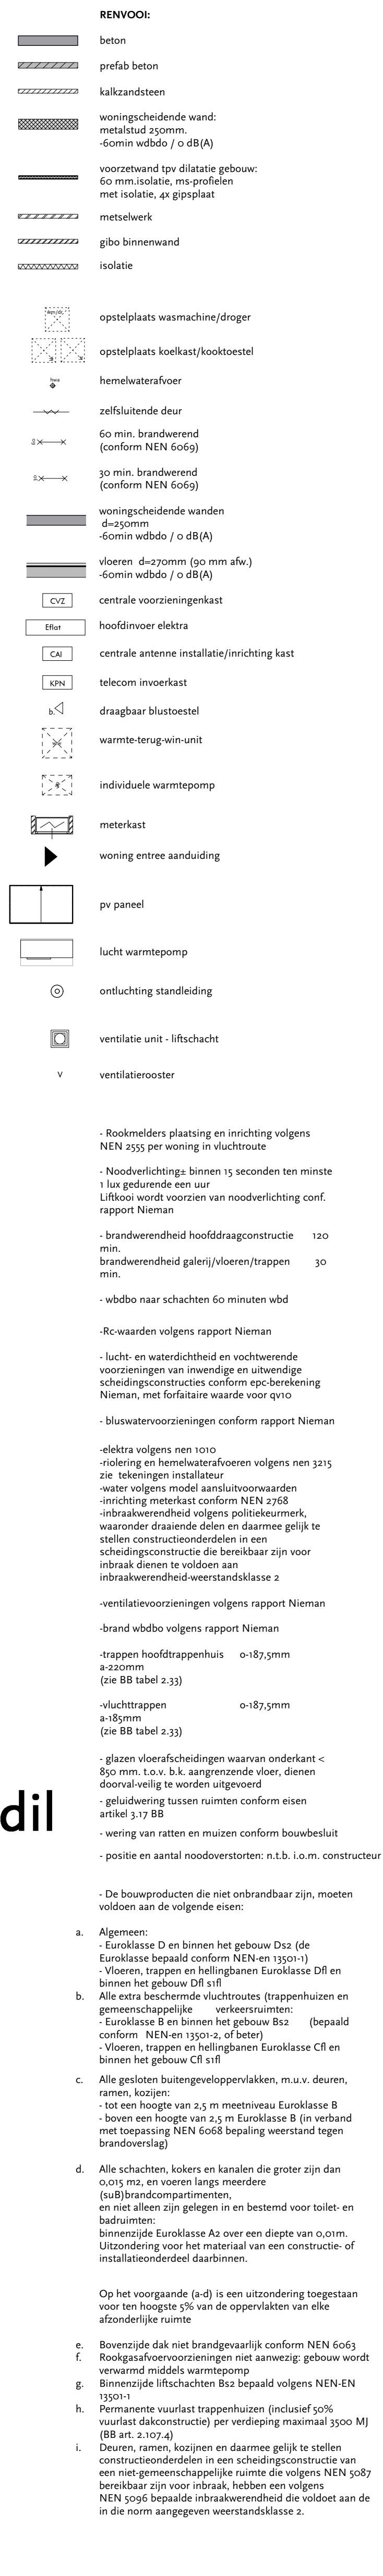

SH



- REKWOOD:**
- beton
  - prefab beton
  - kalcedaen
  - woningsscheldende wand
  - metastad 30mm
  - 60mm vdbdo / o dB(A)
  - voortrand spr dilatie gebou:
  - 60 mm isolatie, met profielen
  - met isolatie, en gipsplaat
  - metalewerk
  - gbo binnemwand
  - isolatie
- opstelplaats wasmachine/droger
- opstelplaats koelkast/koeltoestel
- hemelwatersloot
- zeffsluitende deur
- 60 min. brandwerend (conform NEN 6063)
- 30 min. brandwerend (conform NEN 6063)
- woningsscheldende wanden
- 60mm vdbdo / o dB(A)
- centrale voorzieningenkast
- hoofdmoelelektre
- centrale antenne installatie/richting kast
- telecom ineenkast
- draagbaar blustestel
- warmte terugwin-unit
- individuele warmtepomp
- meterkast
- woning entree aanduiding
- pv panel
- licht warmtepomp
- ontluchting stadsleiding
- ventilatie unit - liffschacht
- ventilatie rooster
- Roekmelders plaatsing en inrichting volgens NEN 2535 per woning in vluchtroute
- Noodverlichting: binnen 15 seconden ten minste 1 lux gespecificeerd en uiterlijk 15 seconden na brandmelding wordt voorzien van noodverlichting conf. rapport Nierman
- brandwerendheid hoofdtrapconstructie 120 min
- brandwerendheid galerij/vloeren/trappen 30 min
- vdbdo naar schachten 60 minuten vdb
- Rc-waarden volgens rapport Nierman
- Lichte- en waterdichtheid en vochtterende voorzieningen van murendelen en uiterlijk schiedingsconstructies conform app-bekendmaking Nierman, met forfaitaire waarde voor 910
- bluswatervoorzieningen conform rapport Nierman
- elektra volgens nen 1010
- vloering en hemelwatersloot volgens nen 315 zie tekening installateur
- water volgens model aanneemsomvanden inrichting meterkast conform NEN 2758
- inbraakwerendheid volgens polisievoorwaarden, waaronder draaiende delen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een schiedingsconstructie die bereikbaar zijn voor inbraak dienen te voldoen aan inbraakwerendheid weerstandklasse 2
- ventilatievoorzieningen volgens rapport Nierman
- brand vdbdo volgens rapport Nierman
- trappen hoofdtraptrappen 0-18,5mm (zie BB tabel 2-33)
- vluchtrappen 0-18,5mm (zie BB tabel 2-33)
- glazen vloerbedekkingen waarvan onderkant < 80 mm, i.o.v. b.k. aangrenzende vloer, dienen doordringend te worden uitgevoerd
- geluidwerendheid tussen ruimten conform enen artikel 2-7 BB
- wering van ratten en muizen conform bouwbesluit
- positie en aantal noodvertoeren n.t.b. i.o.m. constructeur
- De bouwproducten die niet brandbaar zijn, moeten voldoen aan de volgende eisen
- a. Algemeen:
- Euroklasse D en binnen het gebouw D2 (de Euroklasse bepaald conform NEN 2758)
  - Vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en binnen het gebouw Dfl 2
- b. Alle extra beschermde vluchtroutes (trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeerstruimen):
- Euroklasse B en binnen het gebouw B2 (bepaald conform NEN 2758)
  - Vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Cfl en binnen het gebouw Cfl 2
- c. Alle geïsoleerde buitengevelsoppervlakken, m.u.v. deuren, ramen, luiken:
- tot een hoogte van 2,5 m meetniveau Euroklasse B
  - boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse B (in verband met toepassing NEN 6063 bepaling weerstand tegen brandwerend)
- d. Alle schachten, kolere en kanalen die groter zijn dan 0,025 m2 en voeren langs meerdere (vul)brandpartimenten, en niet alleen zijn gelaten in en bestemd voor isolatie- en basistruimen:
- binnensijde Euroklasse A2 over een diepte van 0,025 m
  - Uiterlijkzijde voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel daartussen
- Op het voorgaande (a-d) is een uitzondering toegestaan voor ten hoogste 5% van de oppervlakte van elke afzonderlijke ruimte
- e. Binnensijde dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063
- f. Rookgasafvoervoorzieningen niet aanwezig: gebouw wordt verward model met warmtepomp
- g. Binnensijde liffschachten B2 bepaald volgens NEN EN 12011
- h. Permanente vaartkast trappenhuizen (inclusief 50% vdbdo) (conform NEN 2758)
- i. Deuren, ramen, luiken en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een schiedingsconstructie van een niet gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 2758 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 2758 bepaalde weerstandswaarde die voldoet aan de in de norm aangeggeen weerstandklasse 2.















































































































































MH







2e

**blok M**

■ Gew. 6:                                                                                                                                              



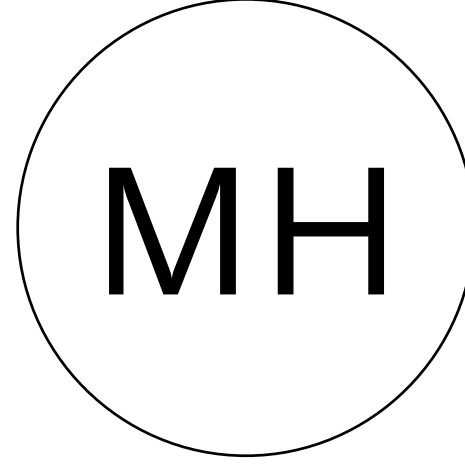

3e

## **blok M**

**M3H**

- Project:
  - De Sniep - Blok M
  - te Diemen
- Opdrachtgever:
  - DID
  - 1:100 / Ao
  - 22.02.2019
  - Tekening: OV
- plattegronden

- De Sniep - Blok M
- te Diemen
- Opdrachtgever:
- DID
- 1:100 / Ao
- 22.02.2019
- Tekening: OV
- 

**plattegronden**