




Bovenaanzicht 1:50

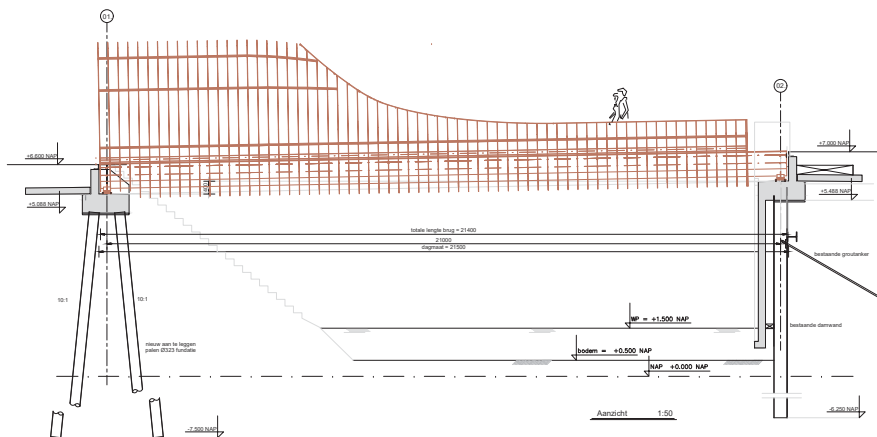



Aanzicht

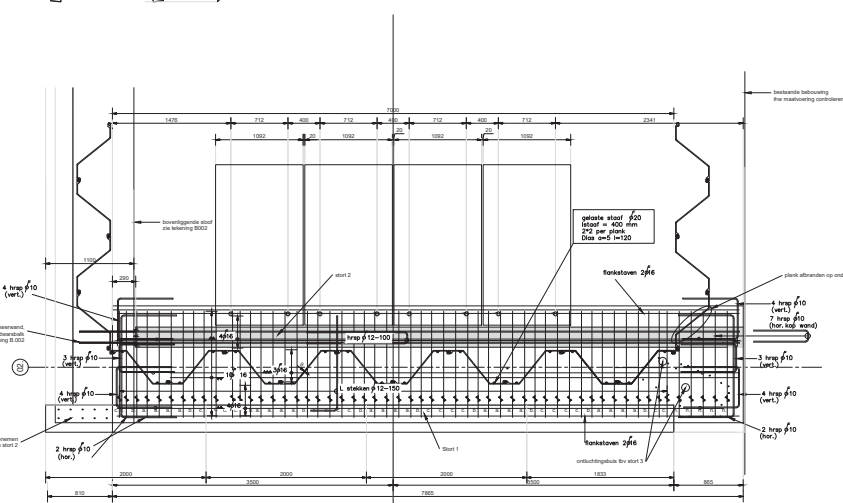


Bovenaanzicht Landhoofd 02 1:20

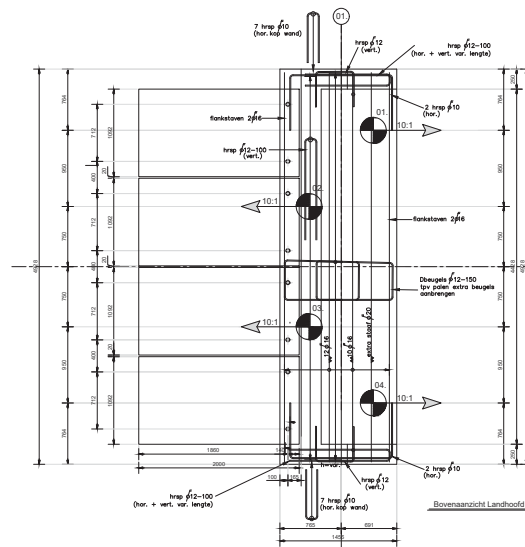


Bovenaanzicht Landhoofd 01 1:20

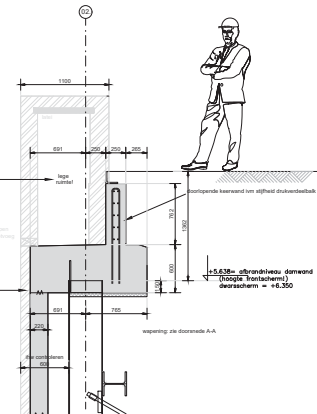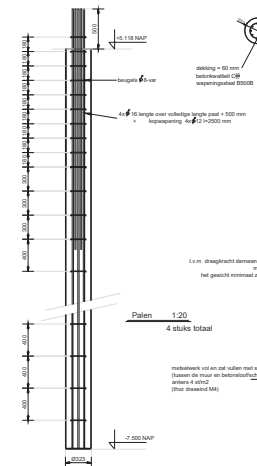

Landhoofd 02 1:20  
Doorsnede B-B

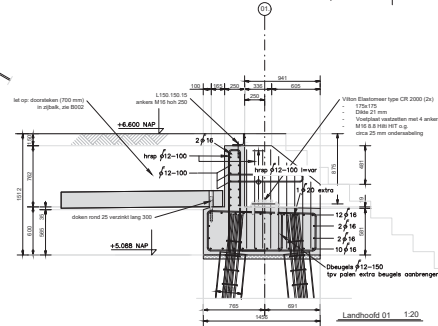

Landhoofd 01 120

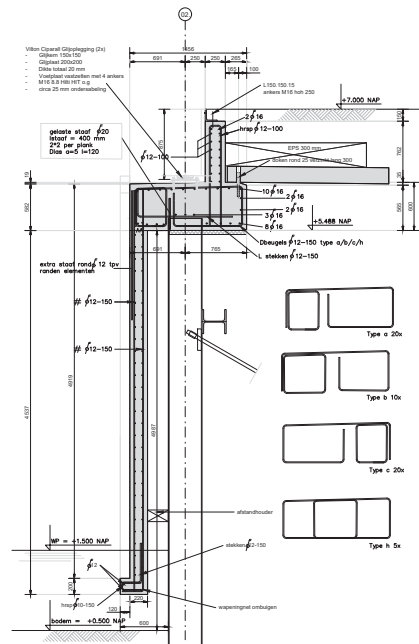


Landhoofd 02      1:20

[illegible]

conform de NEN-EN 1991-2

- |   |   |
|---|---|
| • | Geïmpregte versterkte belasting van 5 kN/m <sup>2</sup>                                     |
| • | Puntlast van 7 kN aangelegd op een oppervlakte van 0,1 x 0,1 m <sup>2</sup>                 |
| • | Diametervorming met de kernmarken: twee assen met een wisselbus van 3 m;                    |
| • | kanalensteekwaarde van de steekwaarde is 25 kN/m <sup>2</sup>                               |
| • | voor elke assen twee assen met een spoorbreedte van 1,75 m;                                 |
| • | 0,25 m x 0,25 m contactvlak voor elke assen   |
| • | Horizontale belastingen uit wind – met een assen- en non-assen-belastingen uit windkrachten |
| • | Laadingsbelasting = 3 kN/m <sup>2</sup>   |
| • |   |
| • | Maten in mm tenzij anders vermeld   |
| • | Alle maten in het werk controleren!   |
| • | Flotering x KSL in het werk te controleren  |
| • | Bijbehorende tekening bij wind – R-001 of d. 10-05-2011 Versie 00                           |
| • | Bijbehorende tekening R-002, AB Ouwenschem  |

Definitief



OPDRACHTGEVER: Gemeente Bergen op Zoom  
PROJECT: Route van de Turf  
OMSCHRIJVING: Constructie onderbouw Brug Smiltsvest-Boerenverdiert

Datum: 26-10-2019			School: Ziekenhuis	
Gedrukt: 10/11	Rekeningnummer:	Tekeningnummer:	Wijziging:	
Gedrukt: MdB	2018.029	B.001	D	
Formaat: A0				