

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanleggen en hebben van een overkluizing met put in het primaire oppervlaktewater Vlaaslossing te Neer

**Zaaknummer: 2019-Z1620
Datum vergunning: 7 mei 2019**



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag	8
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
7	Toetsing.....	9
7.1	Algemeen.....	9
7.2	Overwegingen	10
7.3	Conclusie toetsing	11
8	Procedure en rechtsbescherming	11
8.1	Procedure	11
8.2	Rechtsbescherming	11
9	Mededelingen	12
10	Bijlagen	13
	Bijlage 1: Situatietekening.....	14
	Bijlage 2: Tekening voor de put.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 januari 2019 een melding voor het aanleggen van een overkluizing met put in het primaire oppervlaktewater Vlaaslossing. Omdat de gemelde activiteit vergunningplichtig is op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 heeft aanvrager verzocht om voor de gemelde activiteit een watervergunning te verlenen. De aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet, hebben wij op 8 april 2019 ontvangen.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en hebben van een overkluizing met put in het primaire oppervlaktewater Vlaaslossing, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan aanvrager voor het aanleggen en hebben van een overkluizing met put, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in het oppervlaktewater Vlaaslossing;
- b. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - schetstekening;
 - situatietekening;
- c. de aan aanvrager op 11 juli 1969 onder de nummers 69.147 en 69.148 verleende vergunningen in te trekken;
- d. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

wg

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de schetstekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat tot verstopping kan leiden moet worden verwijderd.
5. Onderhoudsplichtige van de overkluizing met put is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de overkluizing met put is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Overkluizing

1. Voordat de overkluizing wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de overkluizing worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De overkluizing met put moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type overkluizing	Rond
Lengte overkluizing	Maximaal 30 meter (inclusief put)
Inwendige doorsnede overkluizing	Minimaal 0,5 meter
Hoogtes BOB van de put	Verval in put 25,90 meter +NAP naar 25,75 meter +NAP
Materiaal	Beton

3. De overkluizing moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken. Om voldoende borging van de ontwateringsfunctie en/of bergingscapaciteit te realiseren dient er een molgoot of drainage langs de overkluizing gemaakt te worden.
4. De overkluizing moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De in- en uitstroomvoorziening van de overkluizing moeten erosievrij afgewerkt worden. De voorzieningen moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van de watergang.
7. De bodem van het oppervlaktewater dient over dezelfde afstand als de in- en uitstroomvoorziening te zijn voorzien van een laag stortsteen in stampbeton met een dikte van minimaal 0,15 meter. De laag stortsteen moet aansluiten op de bodem van de duiker.


6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager is voornemens om een overkluizing met put aan te leggen en te hebben in het primaire oppervlaktewater Vlaaslossing, kadastraal bekend als gemeente Neer, sectie J, nummer 13.

6.2 Locatie

De overkluizing met put worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten: X = 195.448, Y = 364.705.

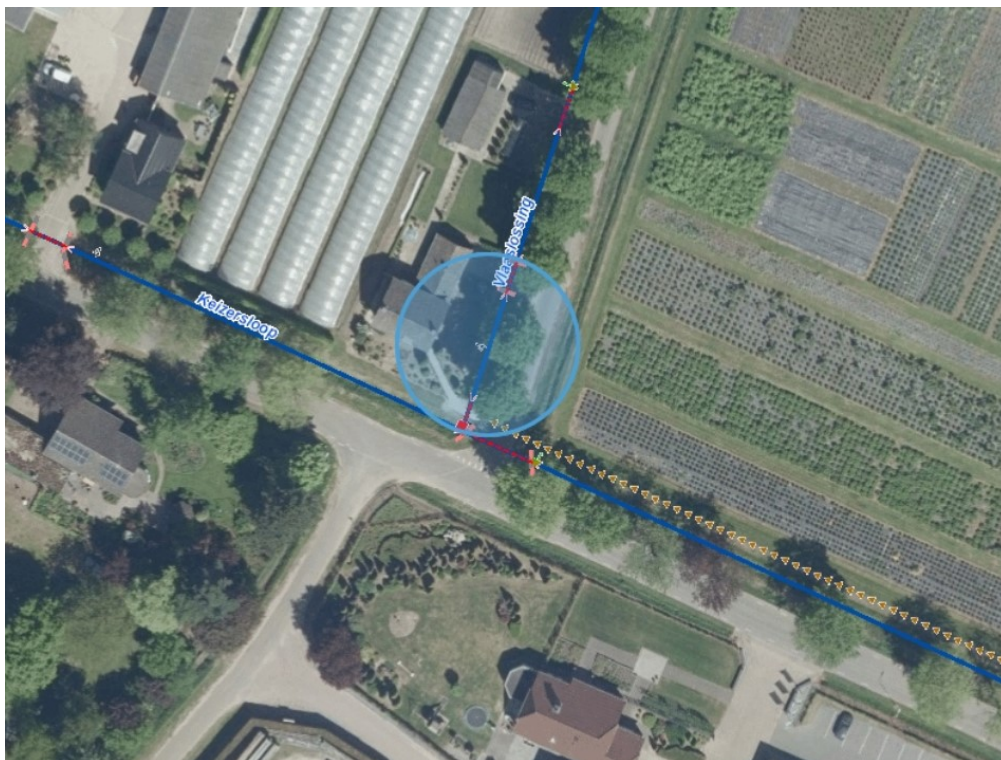

De Vlaaslossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Leudal en is als primair oppervlaktewater opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Vlaaslossing heeft ter plaatse een kernzone en profiel van vrije ruimte met een breedte van 14 meter. De watergang heeft een algemeen ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- in een primair oppervlaktewater aanleggen, wijzigen of verwijderen van een duiker of overkluizing (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in een oppervlaktewater).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Zorgplicht

Aanvullend aan de vergunningplicht geldt de zorgplicht opgenomen in artikel 3.1 van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de betreffende uitvoeringsregel.

De zorgplicht voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een duiker of overkluizing in oppervlaktewateren houdt in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en uitvoeringsregels van het waterschap.

De Vlaaslossing heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, te weten:
 - Uitvoeringsregel 1.3: duikers en overkluizing in een oppervlaktewater;
 - Beleidsregel 4: aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair of secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor een overkluizing in een primair oppervlaktewater worden getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;
geen negatieve consequenties op de bergingscapaciteit, door het verplicht stellen van een molgoot en/of drainage.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
geen negatieve consequenties op de doorstroomcapaciteit, de duiker voldoet aan de gestelde doorsnede van 500 mm.
- stabiliteit taluds;
geen negatieve consequenties op de stabiliteit, want er zijn voorschriften opgenomen om de taluds (bij de in- en uitstroom) goed af te werken.
- negatief effect op waterkwaliteit;
geen negatieve consequenties op de waterkwaliteit, er verandert niets ten aanzien van de oude situatie. Het water komt vanuit het achterland.
- negatief effect op ecologie;
geen negatieve consequenties op de ecologie, er verandert niets ten aanzien van de oude situatie. Het water komt vanuit het achterland.
- negatief effect op grondwaterregime;

- niet van toepassing want de overkluizing ligt tussen weg en perceel (woonhuis).
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
de overkluizing met put is bedoeld om het onderhoud voor de aanvrager en het waterschap makkelijker te maken. De put zal tevens de bodemval vervangen, want tussen weg en woonhuis staan bomen die het onderhoud belemmeren omdat er geen onderhoudspad aanwezig is.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
er zijn in de toekomst geen plannen om op de aangevraagde locatie iets aan het watersysteem te doen.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 8 april 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z1620.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Uitvoeringsregels vergunningverlening Waterschap Limburg, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

1. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.


10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z1620:

1. Tekening "Situatietekening".
2. Tekening "Tekening voor de put".



Bijlage 1: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2019-Z1620.

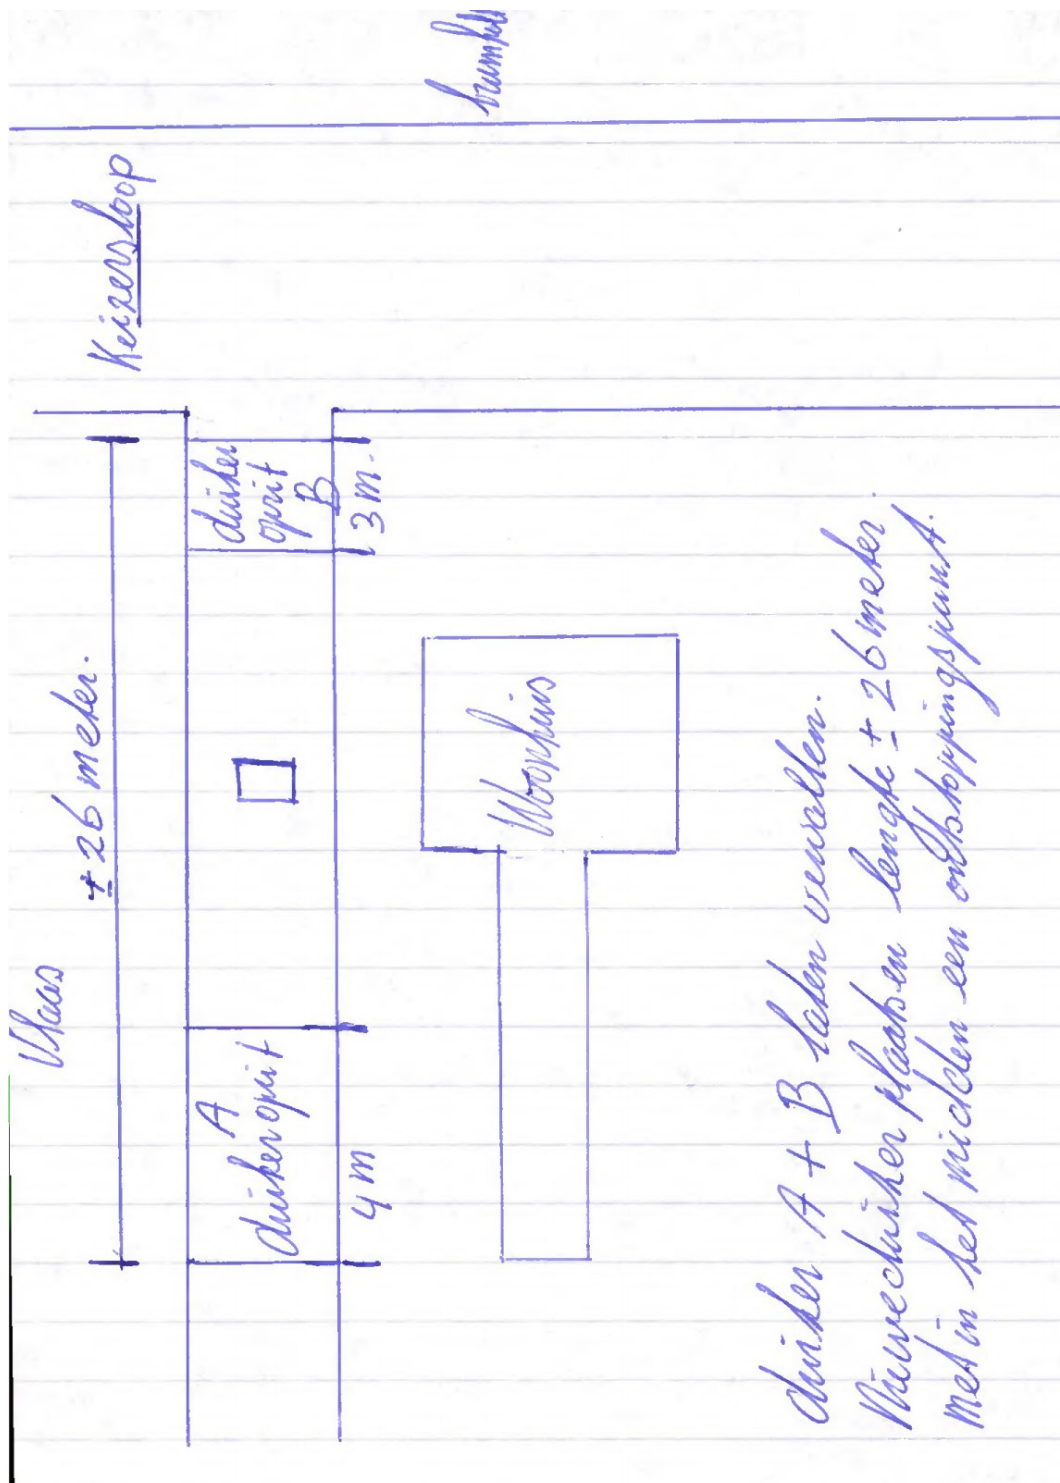

Bijlage 2: Tekening voor de put

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2019-Z1620.

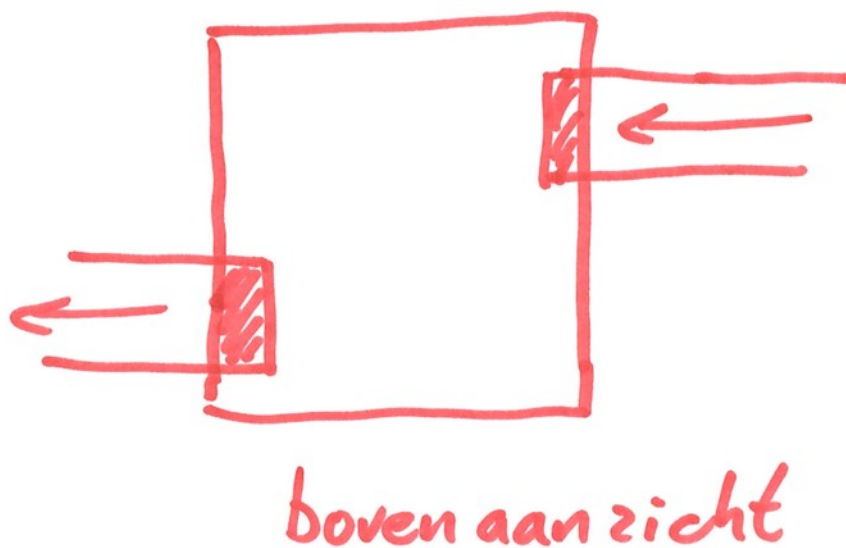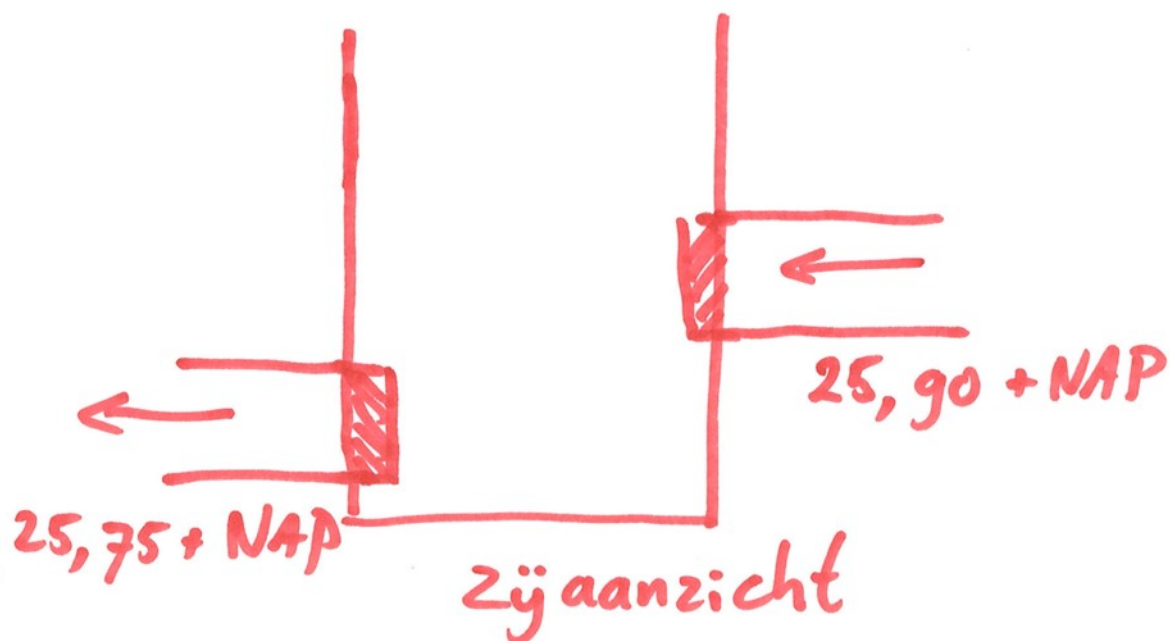

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Duiker met put
Materiaal	Onbekend
Afmetingen lengte/breedte	30 meter
Diameter	0,5 meter
Coördinaten	X = 191.768, Y = 415.248
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2019-Z1620
Gerealiseerd	Nog niet
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	Vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder