



waterschap  
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

## BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het verwijderen van een bestaande asbestcement riolering (DN300 AC) en het behouden van een 355 mm HDPE SDR 17 en SDR 11 persriolering (werkdruk 6 bar) in de kernzone, het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 62 nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum**

**Zaaknummer: 2019-Z8940**

**Datum: 17 februari 2020**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit .....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag .....	8
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.4	Zorgplicht.....	10
7	Toetsing aanvraag .....	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen .....	11
7.3	Conclusie toetsing .....	13
8	Procedure en rechtsbescherming .....	14
8.1	Procedure .....	14
8.2	Rechtsbescherming .....	14
9	Mededelingen .....	15
10	Bijlagen .....	16

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 14 november 2019 een aanvraag ontvangen van Dura Vermeer Divisie Infra Landelijke Projecten, p/a Geijsterseweg 11 a, 5861 BK te Wanssum namens Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: WBL), Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van een persriolering nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist. De aanvraag houdt verband met de prioritaire dijkversterking / reconstructie van de waterkering Dijkkring 62 ter hoogte van de Kooy ongenummerd te Wanssum, gemeente Venray. De werken zijn al aangelegd.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschapsbedrijf Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, voor:
  - het verwijderen van een bestaande asbestcement riolering (DN300 AC) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 62 nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
  - het behouden van een 355 mm HDPE SDR 17 en SDR 11 persriolering (werkdruk 6 bar) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 62 nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:

- Memo Sterkteberekening persriolering de Kooy v2 (bijlage 3; kenmerk ME-TE16353-8812, 14 november 2019).

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

F.C.K.M. Janissen BBA  
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving



## **5 Voorschriften**

### **Voorschrift 1**

#### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een (kopie van) deze vergunning tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

### **Voorschrift 2**

#### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

### **Voorschrift 4**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden behouden conform het bepaalde in bijlage 3 bij dit besluit 'Memo Sterkteberekening persriolering de Kooy v2 (kenmerk ME-TE16353-8812, 14 november 2019)'.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient te worden aangeleverd in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

## **Voorschrift 7**

### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

#### **Voorschrift 8**

##### *Leiding in waterkering*

1. In geval van een leidingbreuk moet de vergunninghouder direct herstelmaatregelen treffen.
2. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de bovenstaande normen en richtlijnen dient het werk zodanig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 wordt voldaan. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging om de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).




## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

WBL, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond heeft een deel van een persriolering vervangen in de zoneringen van primaire waterkering Dijkkring 62. De vervanging bestaat uit:

- het verwijderen van een bestaande asbestcement riolering (DN300 AC) in de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 62 nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum, en
- het aanleggen en behouden van 355 mm HDPE SDR 17 en SDR 11 persriolering (werkdruk 6 bar) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 62 nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum.


De asbestcement riolering is middels open ontgraving volledig verwijderd. De 355 mm HDPE SDR 17 en SDR 11 leidingen zijn deels middels een gestuurde boring en deels middels een open ontgraving aangelegd.

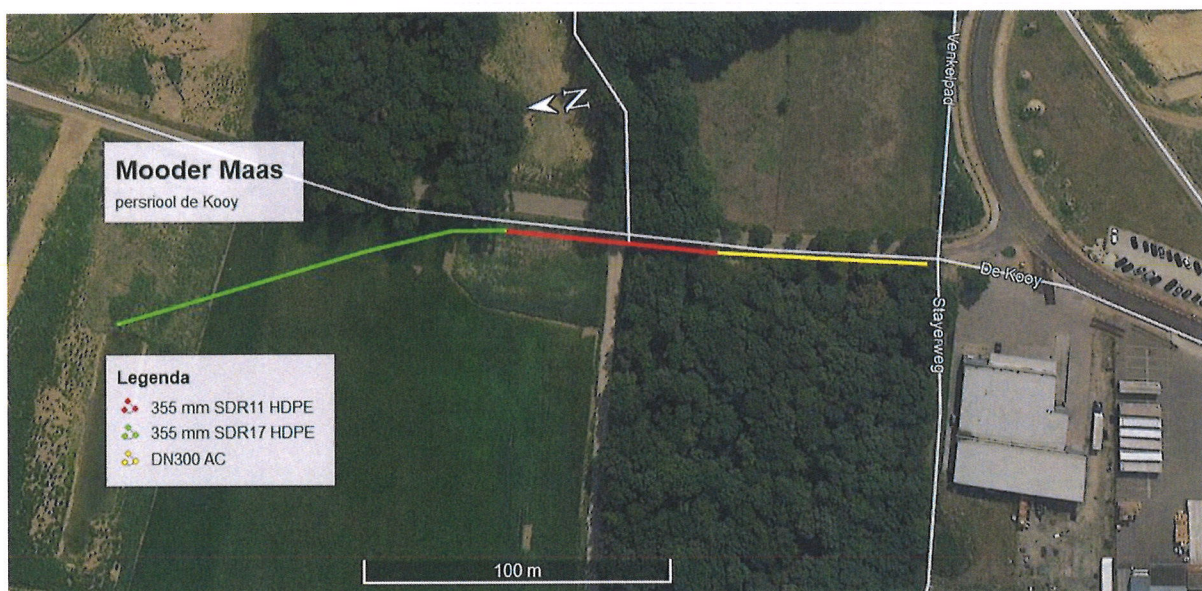

De uitgevoerde werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de prioritaire dijkversterking / reconstructie van waterkering Dijkkring 62 ter hoogte van dijkpaal 62.064. De aangelegde persriolering kruist Dijkkring 62 haaks.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden zijn verricht op of nabij de Kooy (ongenummerd) te Wanssum (gemeente Venray) ter plaatse van dijkpaal 62.064. In het RD coördinatenstelsel bevindt de locatie zich op coördinaat: X = 203582 en Y = 395122.

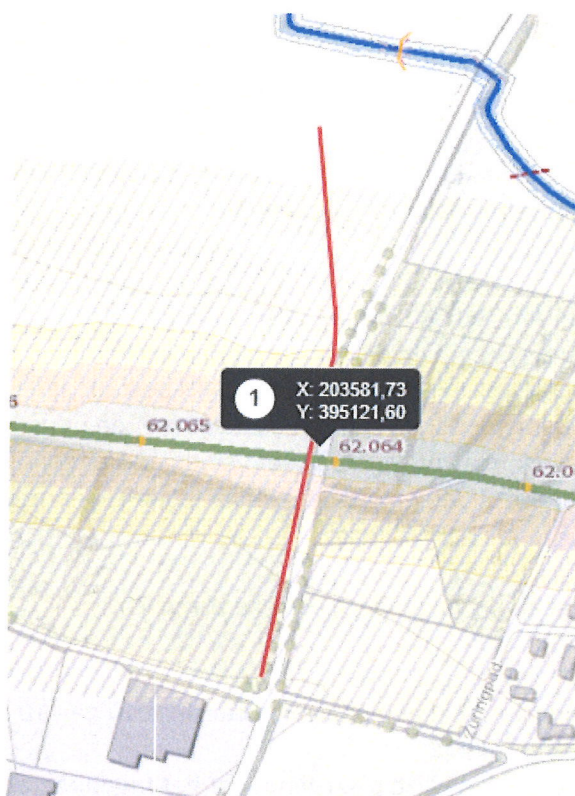

Waterkering Dijkkring 62 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone 23 meter, de beschermingszone 20 meter, de buitenbeschermingszone 100 meter en het profiel van vrije ruimte 40 meter.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de kernzone van de primaire waterkering aan de Kooy (ongenummerd) te Wanssum uit te voeren werkzaamheden:

- het vervangen (verwijderen, aanleggen en behouden) van een persriolering.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verwijderen van een bestaande asbest cement leiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 Leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen));
- het aanleggen en behouden van een 355 mm HDPE SDR 17 en SDR 11 persriolering in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 Leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen)).



Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

#### **6.4      Zorgplicht**

Op het aanleggen van een leiding (max. 10 bar bedrijfsdruk) in het profiel van vrije ruimte en in de buitenbeschermingszone is de algemene en specifieke zorgplicht van toepassing.

##### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

##### Specifieke zorgplicht

Op grond van § 2.15: Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
- de initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, te weten: § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering).

#### Toetsing waterkeringen

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en

werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

De aangevraagde vergunningplichtige werken zijn uitgevoerd in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 62. De waterkering is hierbij gekruist. De aanvraag betreft het vervangen van een bestaande asbest cement leiding door een nieuwe persriolering type 355 mm HDPE SDR 17 en type HDPE SDR 11, de bedrijfsdruk bedraagt maximaal 6 bar. De verwijdering en de gedeeltelijke aanleg hebben middels open ontgraving plaatsgevonden, het andere deel van de aanleg van de leiding is middels een gestuurde boring uitgevoerd. Het leidingdeel in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering betreft type 355 mm HDPE SDR 11. Dit leidingdeel is weergegeven in rood in de overzichtstekening in paragraaf 6.1.

In het bijzonder is getoetst aan:

Aanleggen van werken in het profiel van vrije ruimte van de waterkering / dijkreconstructie:

Het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering is bedoeld voor het reserveren van ruimte met het oog op het kunnen uitvoeren van toekomstige aanpassingen aan de waterkering. Deze aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van aangepaste veiligheidsnormeringen die hun basis vinden in aangepaste klimaatscenario's.

Waterschap Limburg is in 2016 in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) begonnen met het inplannen van een aantal dijkversterkingstrajecten in Noord- en Midden-Limburg. De aanvraag houdt verband met de reconstructie van Dijkkring 62 ter plaatse. De dimensionering van Dijkkring 62 is gebaseerd op de huidige veiligheidsnormen. Dit betekent in de praktijk dat de waterkering ter plaatse niet op korte of middellange termijn zal worden aangepast.

De kerende hoogte, stabiliteit en graafwerkzaamheden:

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het behouden van een persriolering. Door de aangevraagde werkzaamheden wijzigt het profiel van de waterkering niet. Er ontstaan geen negatieve effecten voor de kerende hoogte of stabiliteit van de waterkering.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud en inspectie:

De persriolering ligt volledig onder maaiveld en vormt daarmee geen obstakel bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.

Staat van onderhoud van vergund object:

Ten aanzien van de staat van onderhoud van de persriolering zijn in de vergunningvoorschriften eisen gesteld. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan het vergunde object.

Verwijderbaarheid van het vergunde object:

Ten aanzien van de verwijderbaarheid van de persriolering zijn voorschriften gesteld. Zie ook hiervoor 'Aanleggen van werken in het profiel van vrije ruimte van de waterkering'.

Buiten gebruik stellen van object:

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de persriolering, indien deze zijn functie heeft verloren, door of namens de vergunninghouder geheel wordt verwijderd.



NEN3650 (Eisen voor buisleidingsystemen) en NEN3651 (Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken):

De hierboven genoemde NEN-normen bevatten veiligheidseisen ten aanzien van het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen. De te vervangen asbest cement leiding is volledig verwijderd.

In de vergunningaanvraag staat vermeld dat de maximale druk van de persriolering 6 bar bedraagt. De aanvrager heeft de sterkteberekening en de bepaling van de veiligheidszone van de nieuw aan te leggen persriolering bij de aanvraag gevoegd.

Hieruit blijkt dat de persriolering in de kernzone van de waterkering 60% sterker is dan het leidingdeel dat aan de noordzijde is aangesloten en circa 92% sterker dan het aangesloten leidingdeel aan de zuidzijde. Hiermee wordt conform paragraaf 6.6 van de NEN3651:2012 ruimschoots voldaan aan de eis dat dit leidingdeel ten minste 20% sterker moet zijn dan de leiding buiten de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen voor sterkte en stijfheid en aan de eis voor relatieve sterkte. Tevens is de leiding in de kernzone van de waterkering voorzien van een kleikist met kwelscherm.

Met de berekeningen is aangetoond dat de aangevraagde werken voldoen aan het gestelde in de vigerende NEN 3650/3651-serie. Hiermee zijn de risico's voor de waterveiligheid aanvaardbaar.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 14 november 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z8940. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2019-D106682.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Venray; deze aanvraag is geregistreerd onder documentnummer 2019-D105532. Op deze adviesaanvraag heeft het waterschap geen advies ontvangen.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 18 december 2019 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 5 maart 2020. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2019-D114239.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te



Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

*Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Dura Vermeer Divisie Infra Landelijke Projecten, p/a Geijsterseweg 11a, 5861 BK Wanssum;
- Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray.

**10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z8940:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
2. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
3. Memo Sterkteberekening persriolering de Kooy v2 (kenmerk ME-TE16353-8812, 14 november 2019).